

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ



ΑΘΗΝΑ
13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
159

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Στο Π. Δ/γμα 6/86 αρμοδιότητας Υπ. Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε., που αφορά τον κανονισμό λειτουργίας δικτύου υπόγειων ακαθάρτων και βρώμικων νερών περιοχής αρμοδιότητας Εταιρείας Υβρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔ ΑΠ), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3/7.1.86 τ. Α' και στο οποίο διόρθωση σφαλμάτων δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 69/26.5.1986 τ. Α', προστίθενται τα παρακάτω εν παραδρομής παραλειφθέντα σχέδια που αφορούν τον κανονισμό αυτό:

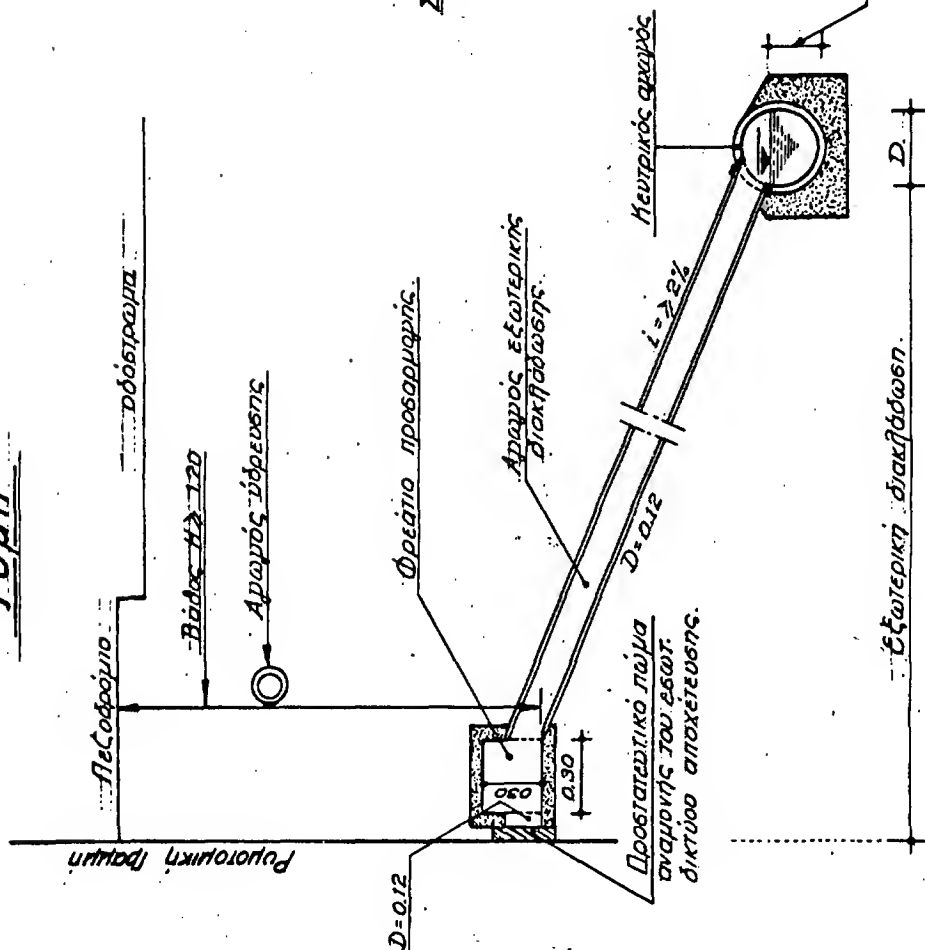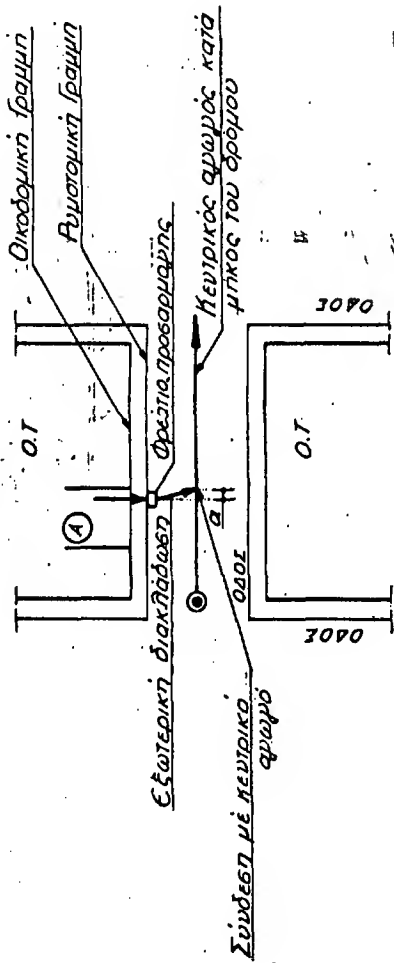
ΤομήΚάτωψηΣημείωση

1. Επηρεπόμενη απόκλιση από την κάδο α=100μ.
2. Δεν επιτρέπεται ένωση ευτός της προβολής του ακινήτου.

Σχέδιο 1α



Τρόπος κατασκευής
Εξωτερικής διακλάδωσης
Λύση 2 (ευαλλαστική) όταν είναι αδύνατη η εφαρμογή της Λύσης 1

Συνοδεύει τον Χανονισμό Λειτουργίας
Δικτύου Υπονόμων (Κ.Α.Δ.Υ.)
Άρθρο 3^ο, παρ. 1.

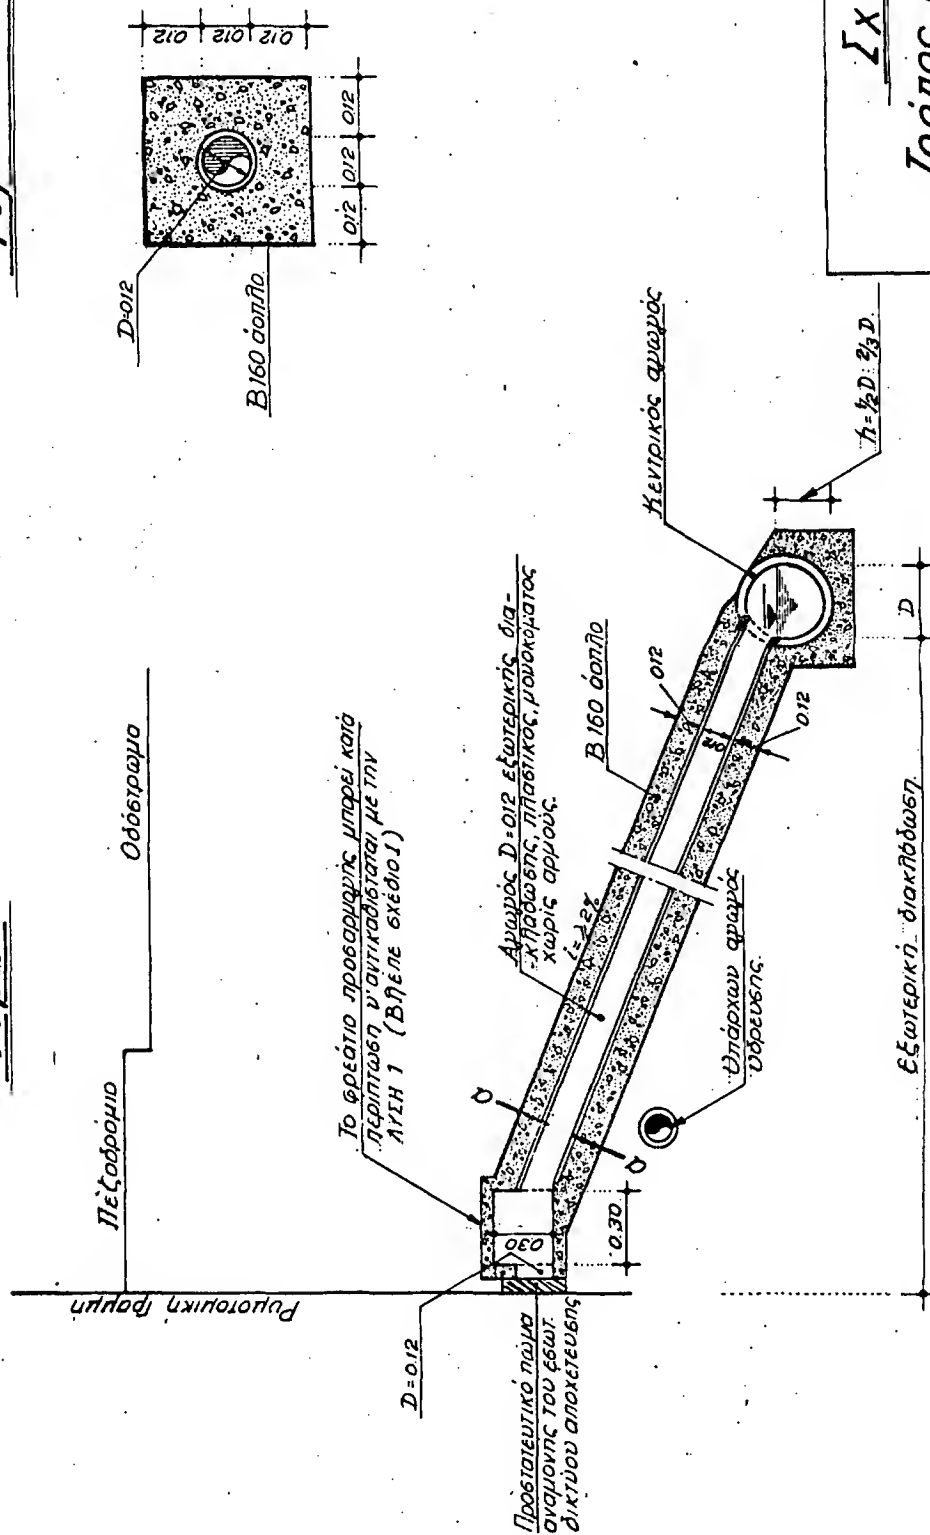ΤομήΤομή α-α.Σχέδιο 10

**Τρόπος κατασκευής
Εξωτερικής διακλίδωσης
Λύση 3 (Ειδική περίπτωση πάνω
από υπάρχοντα αγωγό ύδρευσης)**

Συνοδεύει τον Κανονισμό Λειτουργίας του
Δικτύου Υπονόμων (Κ.Α.Δ.Υ.)
Άρθρο 3^ο παρ. 1

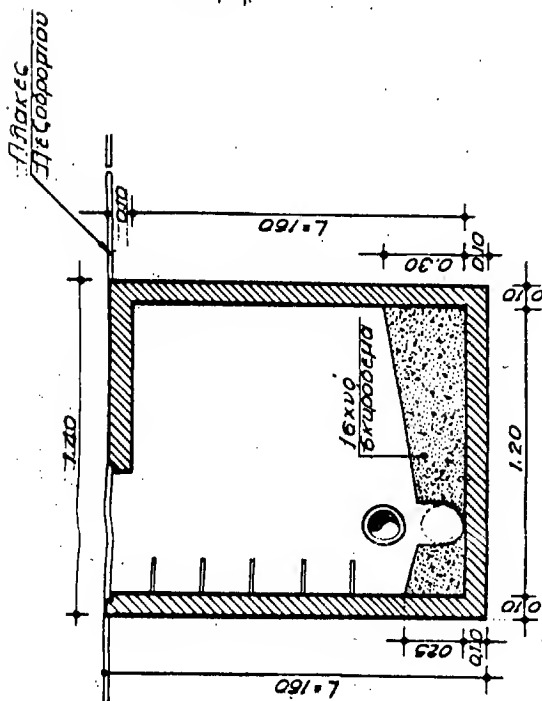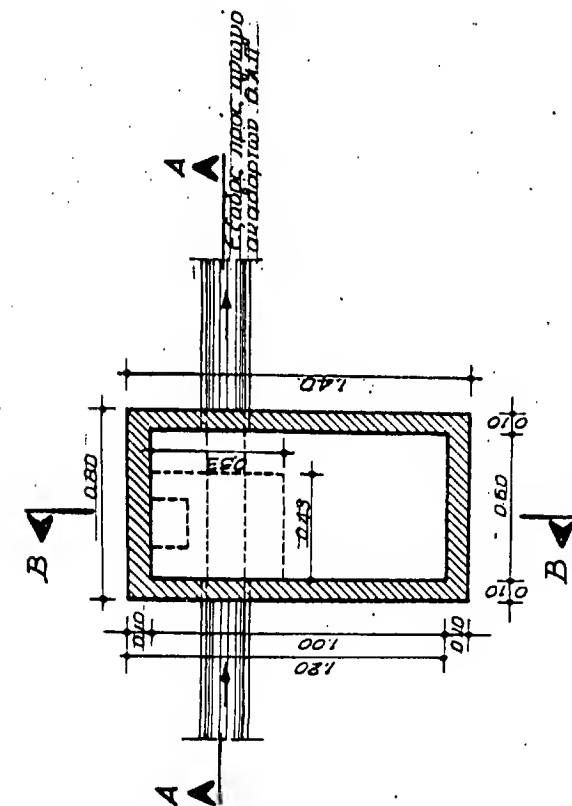


Παρατήρηση

Η κατασκευή του φρεστίου αυτού πρέπει να φέρεται εντός και παρα την ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου και παραμ- διάβεται στο δίκτυο αποχετεύσεως το


Τομή Α-Α

10) Περιπτώση για νέες συνδέσεις

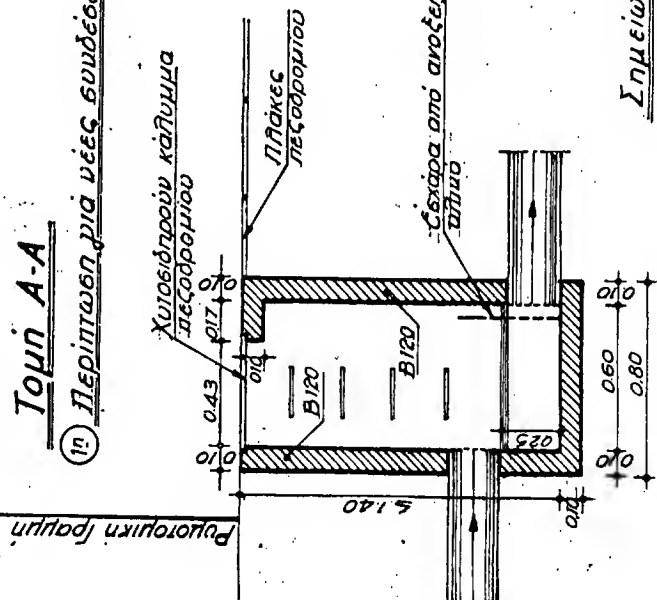

Τομή Α-Α

20) Περιπτώση για υπάρχουσες συνδέσεις

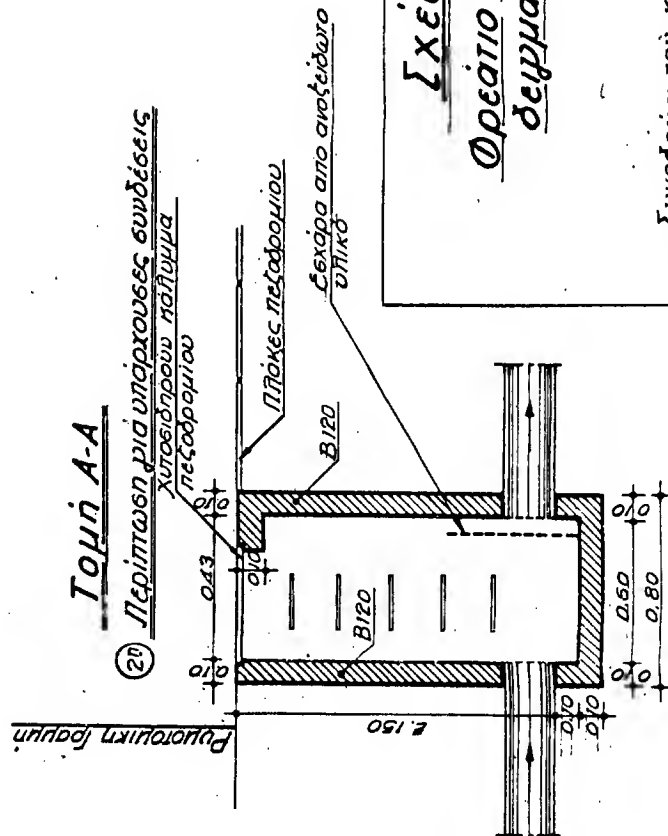

Σχέδιο 2

Φρεάτιο Επέρχου δερματοληψίας

Συνοδεύει το πανομίμο λειτουργίας
Διυτύου Υπονόμων (Κ.Α.Δ.Υ.)
Άρθρο 3^ο, παρ. 1.

Σημείωση

Για βάθος φρεστίων > 150 μ. το
πάχος των τοιχωμάτων θα γίνει 15 εκ.

